

Asemakaavan muutos nro 002499
Ulkoniitty, Vantaa

Meluselvitys

Liite 1A:

Tieliikenteen aiheuttama
päiväajan keskiäänitaso.

Suunniteltu maankäyttö ja
ennusteliikenne.

Päiväajan keskiäänitaso

$L_{Aeq, 7-22}$

- > 45 dB
- > 50 dB
- > 55 dB
- > 60 dB
- > 65 dB
- > 70 dB
- > 75 dB


Asumiseen käytettävillä alueilla,
virkistysalueilla taajamissa sekä hoito-
ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla
sovellettava päiväajan keskiäänitason
ohjearvo 55 dB ylittyy keltaisella olevilla alueilla.

Rakennukset

- Nykyinen rakennus
- Suunniteltu rakennus

SITOWISE

Mittakaava 1:1500 (A3)
Päivämäärä: 12.02.25
CadnaA 2023 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Sitowise/ J.Toivonen

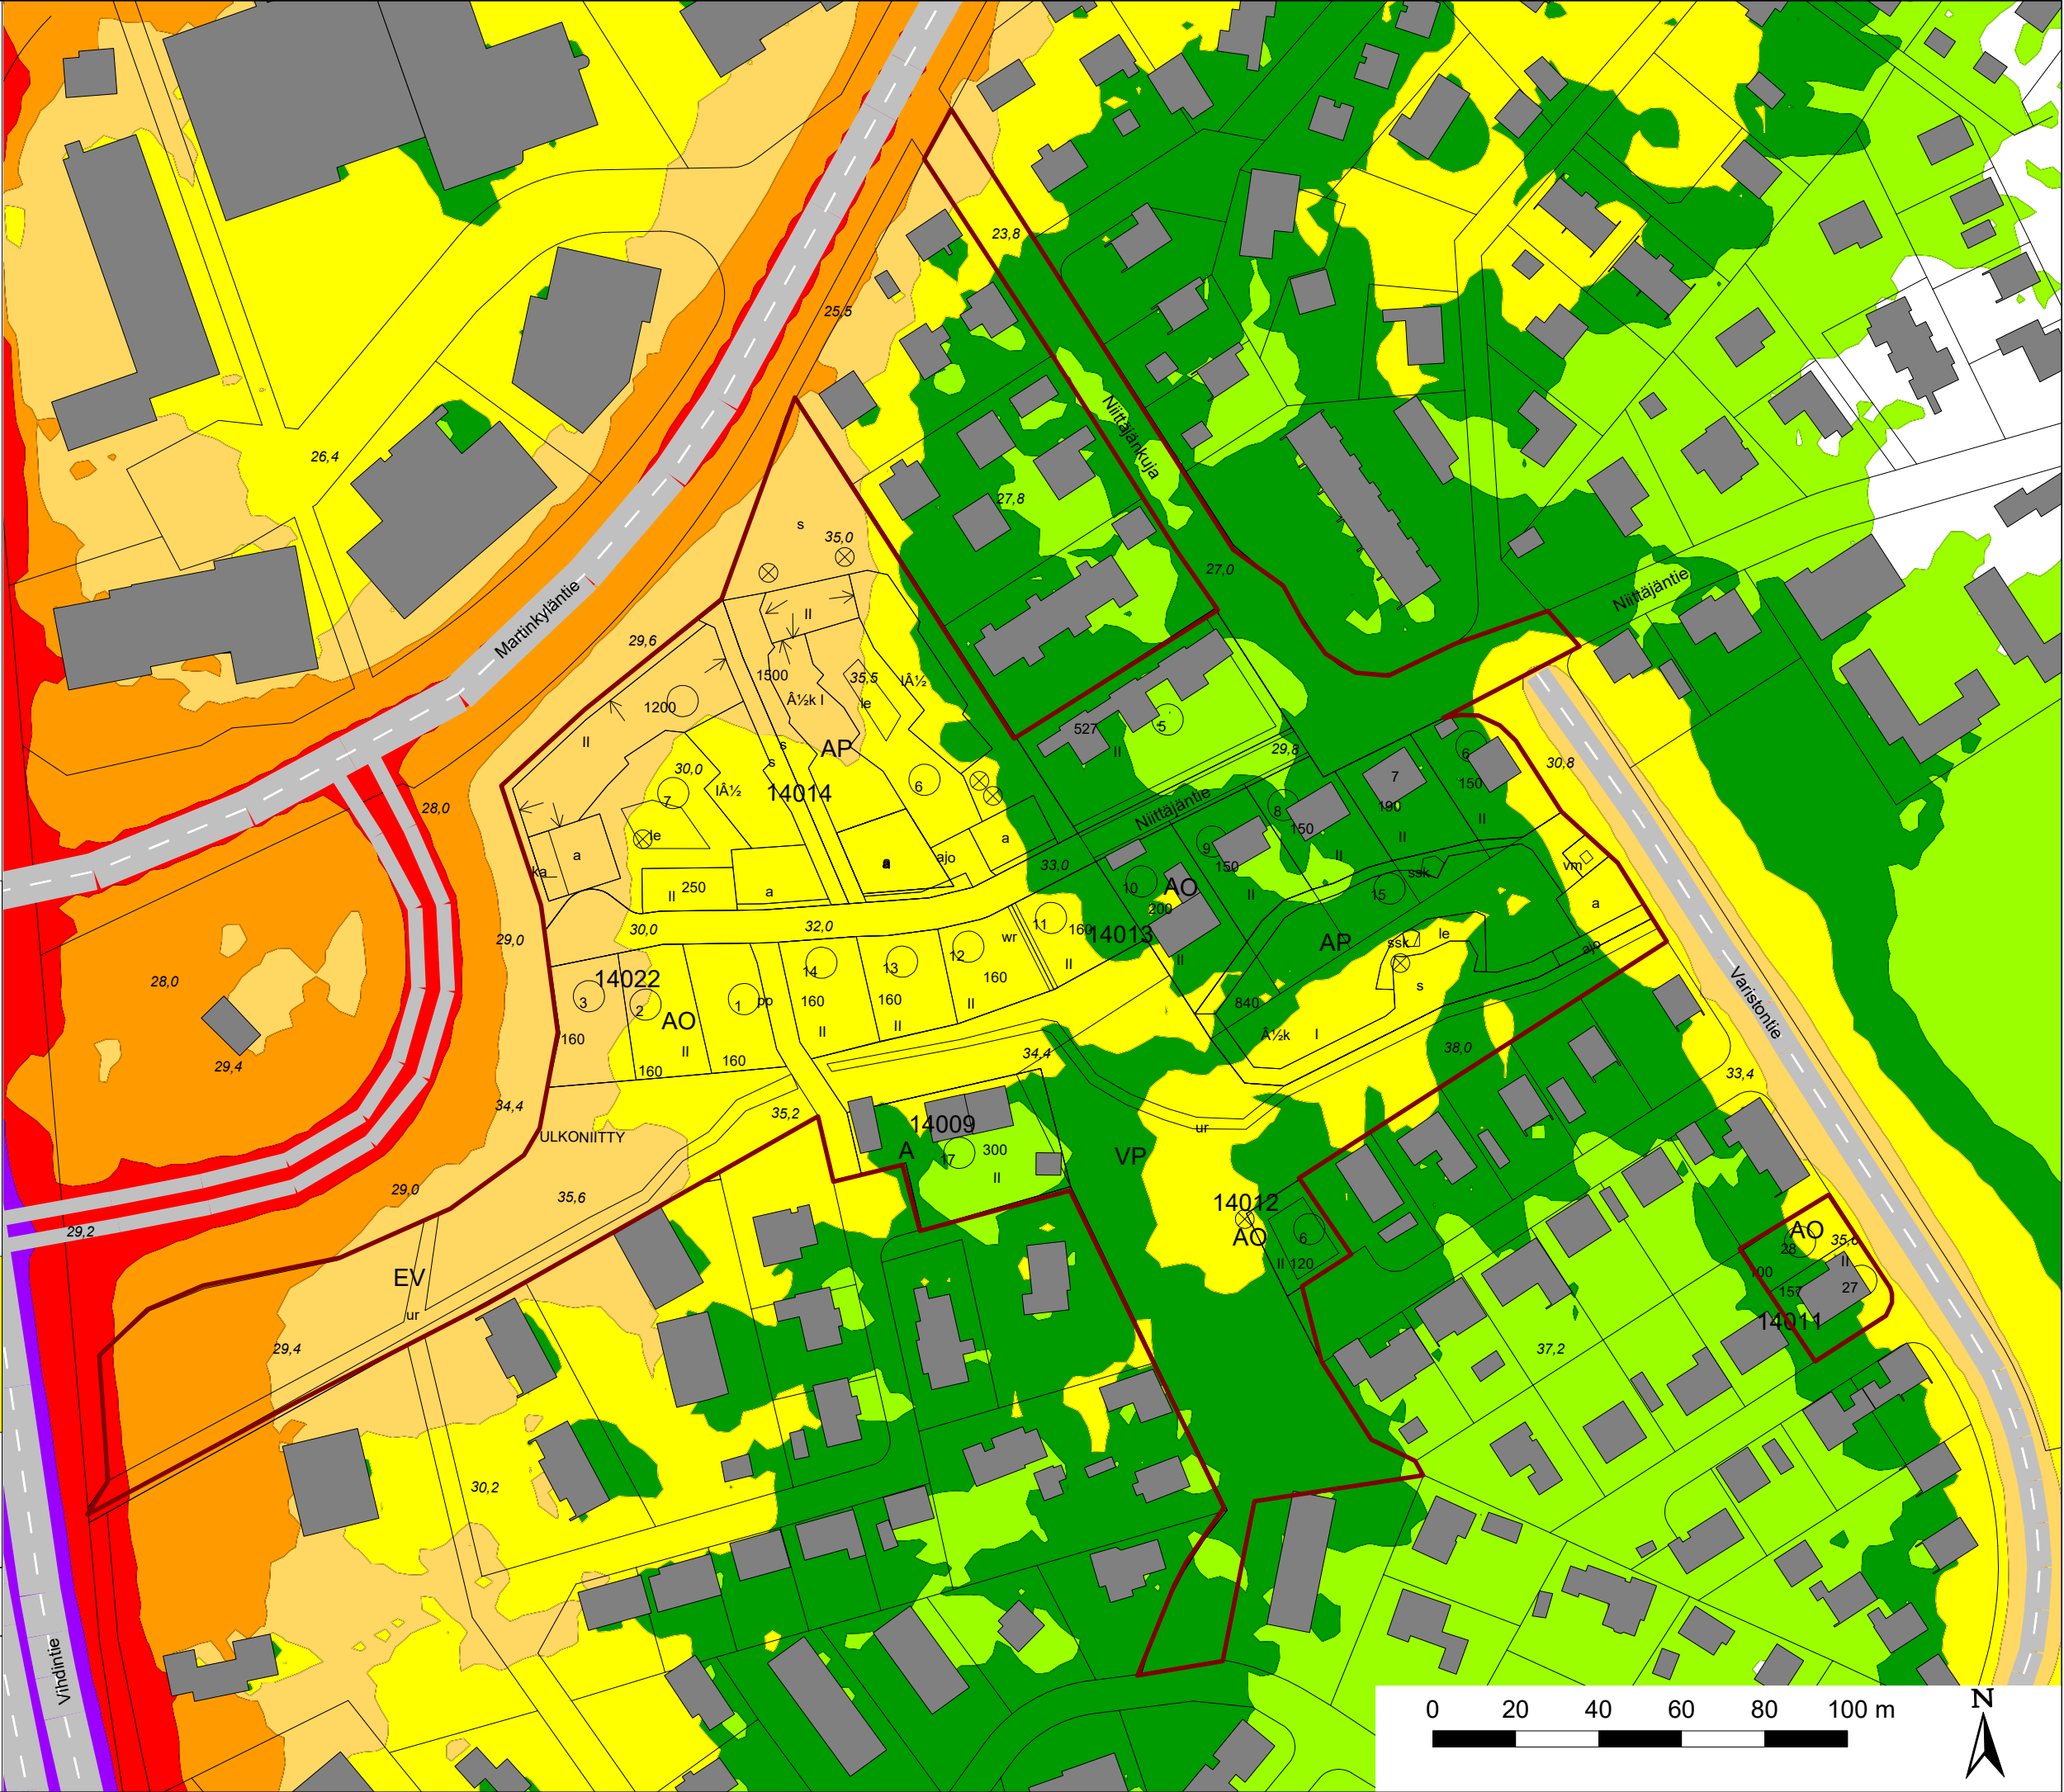

Asemakaavan muutos nro 002499
Ulkoniitty, Vantaa

Meluselvitys

Liite 1B:

Tieliikenteen aiheuttama
yöajan keskiäänitaso.

Suunniteltu maankäyttö ja
ennusteliikenne.

Yöajan keskiäänitaso

$L_{Aeq, 22-7}$

- > 45 dB
- > 50 dB
- > 55 dB
- > 60 dB
- > 65 dB
- > 70 dB
- > 75 dB

Asumiseen käytettävillä alueilla ja
virkistysalueilla taajamissa sovellettava
yöajan keskiäänitason ohjearvo 50 dB
ylittyy tummanvihreällä olevilla alueilla.

Rakennukset

- Nykyinen rakennus
- Suunniteltu rakennus

SITOWISE

Mittakaava 1:1500 (A3)
Päivämäärä: 12.02.25
CadnaA 2023 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Sitowise/ J.Toivonen

